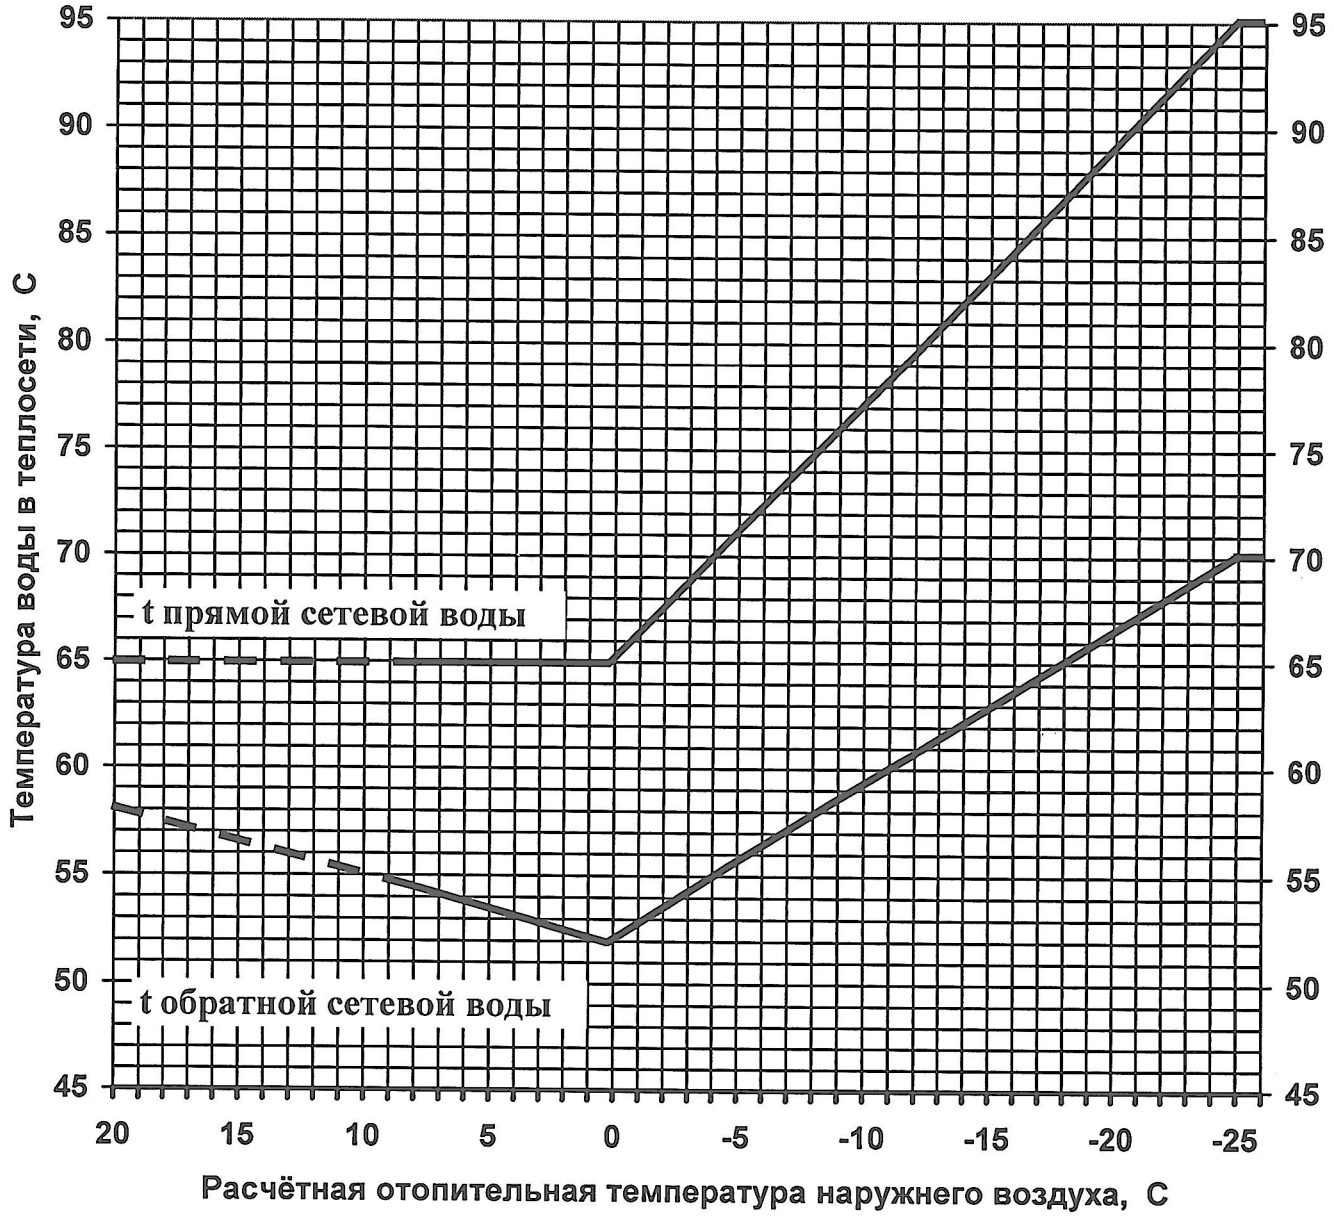

В ТП-1 (узел учёта станции) должны выдерживаться следующие параметры теплосети:

Зимой	Летом
1. Избыточное давление в прямом трубопроводе	
8,3±0,41кгс/см²	5,0±0,2кгс/см²
2. Избыточное давление в обратном трубопроводе	
3,7±0,20кгс/см²	3,1±0,2кгс/см²

3. Температура в прямом трубопроводе отклонение от графика ±3%.
4. Температура в обратном трубопроводе не должна превышать от графика 3%.

Условные обозначения

- - - - - - - после отопительного периода

Согласовано: Глава администрации ПГТ п. Озерный _____ Виноградова Е.А.

«___» _____ 2022г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Температурный график работы теплосети по ТП-1 (узел учёта станции)	
Гл. инженер	Шипарев А.В.		30.06.22		
Нач. ПТС	Сергеев А.А.		30.06.22		
Зам. нач. ПТС	Варивода Д.Ф.		30.06.22	Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	ПТС