


В ТП-1 (узел учёта станции) должны выдерживаться следующие параметры теплосети:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Зимой   | Летом                              |
| 1. Избыточное давление в прямом трубопроводе<br>$8,3 \pm 0,41 \text{ кгс/см}^2$   | 5,0 $\pm$ 0,25 кгс/см <sup>2</sup> |
| 2. Избыточное давление в обратном трубопроводе<br>$3,7 \pm 0,20 \text{ кгс/см}^2$ | 3,1 $\pm$ 0,20 кгс/см <sup>2</sup> |
| 3. Температура в прямом трубопроводе отклонение от графика $\pm 3\%$ .            |                                    |
| 4. Температура в обратном трубопроводе не должна превышать от графика 5%.         |                                    |

Условные обозначения

----- после отопительного периода

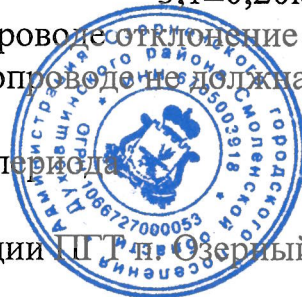

Согласовано: Глава администрации ТП-1 Озерный

*Виноградова Е.А.*

Виноградова Е.А.

« 17.08.2023 » 17.08. 2023г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Температурный график работы теплосети по ТП-1 (узел учёта станции)	
Гл. инженер	Шипарев А.В.	<i>Шипарев А.В.</i>	17.08.23	Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	
Нач. ПТС	Сергеев А.А.	<i>Сергеев А.А.</i>	17.08.23		
Зам. нач. ПТС	Варивода Д.Ф.	<i>Варивода Д.Ф.</i>	17.08.23		